



ประกาศจังหวัดตราด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบส่งไฟฟ้า โรงพยาบาลคลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดตราด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบส่งไฟฟ้า โรงพยาบาลคลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานจ้างในการประกวดราคาค้างนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดตราด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
 ๑๑. ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้า ตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประเภทสามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ในการควบคุม การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทั้งหมดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

/ผู้สนใจสามารถ...

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trathealth.com, www.klongyaihospital.net หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๙๕๘-๑๑๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังจังหวัดตราด ผ่านทางอีเมล hos.klongyai@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยจังหวัดตราดจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.trathealth.com, www.klongyaihospital.net หรือ www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวศิริดา วงศ์วานวัฒนา)

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ : จ้างเหมาซ่อมแซมระบบส่งไฟฟ้า โรงพยาบาลคลองใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง
ด้วยเงินงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม) จัดสรรระดับเขต ๑๐%
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ๒./หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑,๘๙๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป : ซ่อมแซมระบบส่งไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลคลองใหญ่ พร้อมติดตั้งหม้อแปลงใหม่ที่มีขนาด
๘๐๐KVA จำนวน ๑ แห่ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบส่งไฟฟ้า โรงพยาบาลคลองใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยเงินงบประมาณ
บริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม) จัดสรรระดับเขต ๑๐% ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ราคากลางที่ใช้ในการจัดหาในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๙๐,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
- ๕..แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ หน่วยงาน
-คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๕๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๖๓
-ราคาตามท้องตลาด
๖. สืบราคาจากบริษัทผู้จำหน่าย
๑บริษัท เอ็น.พี.เอ็น ซัพพลาย ๒๐๑๙ จำกัด
๒บริษัท สยาม มายด์ เซอร์วิส จำกัด
๓.บริษัท ฐิตาภา เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- ๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ๑. นายไชยยศ สิงห์เสนห์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสุธี สายสอาด | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายรุ่งอรุณ นิรันดร์เรือง | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |

(นางสาวศิรดา วงศ์วานวัฒนา)

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการก่อสร้าง (Terms of Reference)
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน โรงพยาบาลคลองใหญ่

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลคลองใหญ่ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียง สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีอาคารเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การใช้กระแสไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นทำให้ระบบหม้อแปลงไฟฟ้าเดิม ขนาด ๒๕๐ KVA ที่มีอยู่เดิม ไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ๘๐๐ KVA ที่มีอยู่แล้ว เพื่อรองรับการ ส่งกระแสไฟฟ้าภายในให้เพียงพอ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ภายในโรงพยาบาลคลองใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพ
- ๒.๒ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ KVA (ตั้งพื้นมีรั้วรอบ)
- ๒.๓ ติดตั้งตู้ MDB

๓. สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๔. เป้าหมาย

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลคลองใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๙๐ วัน
จำนวน ๓ งวดงาน

๕. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่นำเข้ามาใช้ให้เป็นไปตามที่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยให้พนักงานดำเนินการติดตั้ง ให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนด ต่างๆ อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
๕. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพนักงานของตนเอง
๖. ผู้เสนอราคาต้องยื่นแผนการดำเนินงานซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หลังจากลงนามในสัญญา

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ

/๗.ผู้รับจ้างต้อง...

๗. ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้าตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ประเภทสามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ในการควบคุม การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทั้งหมดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน PEA , NEC.IEC . ว.ส.ท.และกฎข้อบังคับ ว่าด้วย ความปลอดภัย ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย

๘. ผู้รับจ้างต้องมีพนักงานเพียงพอในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และใช้การได้เป็นอย่างดีตาม กำหนดเวลาที่ระบุในสัญญา หรือตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างมีสิทธิถอดถอนพนักงานคนใด ของผู้รับจ้างได้เมื่อเห็นว่าปฏิบัติงานไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

๙. กำหนดให้มีสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๑ คน ซึ่งได้จดทะเบียนประกอบวิชาชีพ วิศวกร ควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกร (ก.ว.) แล้วไม่น้อยกว่า ๑ นาย ประจำทำงานอยู่กับบริษัทฯ และมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หรือห้างหุ้นส่วนที่ ยื่นเสนอราคานี้ เพื่อทำ หน้าที่ ดูแลรับผิดชอบ ในการปฏิบัติ ดำเนินการครั้งนี้ตลอดทั้งเป็นผู้รับรองการติดตาม กฎ ก.ว. ด้วยโดยยื่นเอกสาร ในวัน เสนอราคา

๑๐. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๑๑. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement ๖ e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๒. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๖. งานระบบไฟฟ้าแรงสูง

๔.๑ เสาไฟฟ้าคอนกรีต ๑๒ เมตร (บวร)	จำนวน	๑	ต้น
๔.๒ คอนปูน ๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๐๐ เมตร (บวร)	จำนวน	๒	ท่อน
๔.๓ คอนปูน ๐.๑๐x๐.๑๐x๒.๕๐ เมตร (บวร)	จำนวน	๓	ท่อน
๔.๔ สายแรงสูง SAC ๑C ๕๐ Sq.mm. (ฟูเรอ)	จำนวน	๕๐	เมตร
๔.๕ ทรอปฟิวส์ ๓๓ KV ๑๐๐ A (ยูต้า)	จำนวน	๓	ชุด
๔.๖ ล้อฟ้าแรงสูง ๒๔KV๑๐KA (ฟรีโซน)	จำนวน	๓	ชุด
๔.๗ ลูกถ้วยไลน์โพส ๕๗-๒L (ชั้นเซอร์รา)	จำนวน	๓	ลูก
๔.๘ ลูกถ้วยแขวนรับแรงดึง ๕๒-๑ (ชั้นเซอร์รา)	จำนวน	๑๒	ลูก
๔.๙ อุปกรณ์ประกอบเสา	จำนวน	๑	ชุด

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ

๕. งานติดตั้งรั้ว...

๕. งานติดตั้งรั้วหม้อแปลง

๕.๑ ฐานวางหม้อแปลง ๑.๕๐x๑.๒๐x๒๐ ซม. (กxยxส)	จำนวน	๑	ชุด
๕.๒ รั้วตาข่ายขนาดไม่น้อยกว่า ๔x๕x๒ เมตร (กxยxส)	จำนวน	๑	ชุด
๕.๓ ระบบกราวด์รั้วและหม้อแปลง (มาตรฐานต้องไม่เกิน ๕ โอห์ม)	จำนวน	๕	จุด

๖. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

๖.๑ เสาไฟฟ้าคอนกรีต ๙ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น			
๖.๒ สายอลูมิเนียม THW-A ๑๒๐ Sq.mm (ฟลูออร์)	จำนวน	๓๐๐๐	เมตร
๖.๓ สาย IEC ๐๑ (THW) ๑C ๒๔๐ Sq.mm (ฟลูออร์)	จำนวน	๔๐๐	เมตร
๖.๔ รางเคเบิลแลคเตอร์ ๓๐๐x๑๐๐x๓๐๐๐ มม. (KJL)	จำนวน	๑๖	เมตร
๖.๕ แร็ค ๔x๒๐๐ มม. (๗ ช่อง)	จำนวน	๒๔	ชุด
๖.๖ อุปกรณ์ยึดเกาะ			

๗. งานติดตั้งตู้ MDB

๗.๑ ขนาดตู้ ๑๗๐๐x๒๑๐๐x๘๐๐ มม. (WxHxD)	จำนวน	๑	ใบ
๗.๒ ACB ๓P ๑๒๕๐AT/๑,๖๐๐AF .๕๐KA (ชไนเดอร์)	จำนวน	๑	ตัว
๗.๓ MCCB ๓P ๕๐๐AT/๖๓๐AF ๓๖KA. (ชไนเดอร์)	จำนวน	๒	ตัว
๗.๔ MCCB ๓P ๒๐๐AT/๒๕๐AF ๓๖KA (ชไนเดอร์)	จำนวน	๓	ตัว
๗.๕ MCCB ๓P ๑๐๐AT/๑๒๕AF ๓๖KA (ชไนเดอร์)	จำนวน	๒	ตัว
๗.๖ CAPACITOR ๔๐ KVAR AT๔๐๐ VAC (ENTES)	จำนวน	๖	ชุด
๗.๗ อุปกรณ์บัสบาร์วางเรียง	จำนวน	๑	ชุด
๗.๘ แบบพร้อมสามัญวิศวกรไฟฟ้า-โยธา เซ็นรับรอง			
๗.๙ เครื่องมือหนัก			

คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์

๘. ลานหม้อแปลงภายนอกอาคาร

๘.๑ หม้อแปลงต้องตั้งอยู่ในที่ล้อม ที่ล้อมนี้อาจจะเป็นกำแพงหรือรั้วที่ใส่กุญแจได้ และเข้าถึงได้ เพื่อการตรวจสอบและบำรุงรักษาสำหรับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

๘.๒ ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน ส่วนที่มีไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงสูงเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานต้องอยู่ สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ เมตร หรือมีที่กั้นเพื่อป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจ

๘.๓ ระยะห่าง

๘.๓.๑ ระยะห่างตามแนวระดับระหว่างรั้ว หรือผนังกับส่วนที่มีไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแรงสูงต้องไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร สำหรับแรงดันไม่เกิน ๓๓ เควี

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
/๘.๓.๒ ระยะห่างตามแนว...

๘.๓.๒ ระยะห่างตามแนวระดับระหว่างรั้ว หรือผนังกับหม้อแปลงต้องไม่น้อยกว่า ๑ เมตรระยะห่างระหว่างหม้อแปลงต้องไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร

๘.๔ รั้วหรือกำแพงของลานหม้อแปลงต้องสูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร

๘.๕ การต่อลงดิน ส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง และไม่ใช่เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า ต้องต่อลงดิน ตัวนำต่อหลักดินต้องเป็นทองแดงมีขนาดไม่เล็กกว่า ๓๕ ตร.มม.

๘.๖ ควรมีป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นอย่างชัดเจนติดไว้ที่ผนังด้านนอก

๘.๗ พื้นของลานหม้อแปลงต้องใส่หินเบอร์ ๒ ความหนาอย่างน้อย ๒๐๐ มิลลิเมตร ยกเว้น ส่วนที่ติดตั้งบริภัณฑ์

๙. สายไฟฟ้า

๙.๑ สายไฟ CV

๙.๑.๑ ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน IEC ล่าสุดที่เกี่ยวข้อง

๙.๑.๒ สายไฟจะต้องเป็นชนิด multicore มีตัวนำเป็นทองแดง ฉนวนเป็น xlpe เปลือกนอก (sheath) เป็น polyethylene (PE) และ shield เป็นชนิด copper wire screen และหุ้มด้วย steel wire armour

๙.๑.๓ ขนาดแรงดัน ๒๐/๒๔ kv และอุณหภูมิใช้งาน ๙๐ °c

๙.๒ สายไฟ THW

๙.๒.๑ เป็นสายไฟชนิดฉนวน PVC และเปลือกนอก (sheath) ทำด้วย pvc มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. ล่าสุดที่เกี่ยวข้อง

๙.๒.๒ สายไฟจะต้องมีตัวนำเป็นทองแดง ฉนวนเป็น PVC และเปลือกนอกเป็น PVC

๙.๒.๓ สายไฟเป็นชนิด SINGLE CORE

๙.๓ สายไฟ SAC

๙.๓.๑ สายไฟ SAC หรือ Space Aerial Cable. เป็นสายอลูมิเนียม ฉนวน ๒ ชั้น ทำด้วย XLPE ทั้งฉนวนด้านในและฉนวนด้านนอก มี Shield. นิยมใช้ในงานระบบไฟฟ้าแรงสูง เป็นสายที่ต่อจากการไฟฟ้าเพื่อนำเข้าระบบไฟฟ้า ๒๒KV หรือ ๓๓KV.

๑๐. อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง จะต้องเป็นวัสดุและอุปกรณ์ที่ผลิตและสร้างประกอบขึ้นตามมาตรฐานกำหนด ประกอบด้วยอย่างน้อยต่อไปนี้

๑๐.๑ Lightning Arrester ก่อนเข้าหม้อแปลงด้านแรงสูง (๒๔kv) เพื่อป้องกัน Lightning Surge ที่อาจเกิดขึ้นกับหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของการไฟฟ้า

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ

/๑๐.๒ ครอบเอาต์พิวส์...

๑๐.๒ ครอบเอาท์พิวส์คัทเอาท์ เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของการไฟฟ้า

๑๐.๓ เสาคอนกรีตอัดแรง ที่ต้องใช้เป็นเสาไฟฟ้า ขนาดความสูง ๙ เมตร และ ๑๒ เมตรพร้อมอุปกรณ์ แรงสูง แรงต่ำ เป็นไป ตามมาตรฐานข้อกำหนดของการไฟฟ้า

๑๑. ระบบกราวด์

๑๑.๑ ตัวนำเปลือย

ตัวนำเปลือย ทำจากทองแดงชนิด SOFT DRAWN STRAND BARE COPPER ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ลำสุดที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า

๑๑.๒ แท่งกราวด์

แท่งกราวด์ต้องทำมาจากทองแดงหรือเหล็กชุบทองแดง มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๕/๘ นิ้ว ความยาว ๘ ฟุต ผลิตตามมาตรฐาน UL ๔๖๗ หรือเทียบเท่า ส่วนปลายด้านหนึ่งของแท่งกราวด์ต้องเป็น ปลายแหลม และการชุบทองแดงจะต้องใช้วิธี MOLTEN-WELD หรือ COPPER-BONDED จะต้องมีขนาดหนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๑ นิ้ว (๐.๒๕๔ มม.) สำหรับการชุบทองแดงด้วยวิธี COPPER-CLADING หรือ วิธี PRESSED TYPE จะไม่ยอมรับ

๑๒. ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

๑๒.๑ รางเคเบิลแลตเตอร์

๑๒.๑.๑ รางเคเบิลแลตเตอร์ต้องทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรงและมั่นคง สามารถรองรับน้ำหนักสายทั้งหมดที่ติดตั้งได้ และไม่มีส่วนแหลมคมที่อาจทำให้ฉนวนและเปลือกสายเสียหาย

๑๒.๑.๒ รางเคเบิลแลตเตอร์ต้องผ่านการชุบสังกะสีหรือพ่นด้วยสีฝุ่นโพลีเอสเตอร์ เพื่อป้องกันการผุกร่อนอย่างพอเพียงกับสภาพการใช้งาน

๑๒.๑.๓ ขนาดของรางเคเบิลแลตเตอร์ ที่ใช้งานสำหรับติดตั้งสายไฟฟ้าเมนที่เดินมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าต้องมีขนาดเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้า

๑๒.๒ ตู้สวิตช์บอร์ด MDB

๑๒.๒.๑ โครงตู้สวิตช์บอร์ด ทำจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมสามารถทนการกัดกร่อนจากความชื้นและสารเคมีได้ เป็นชนิดติดตั้งภายในอาคาร และออกแบบสามารถเปิดตู้ ได้ทุกด้าน

๑๒.๒.๒ บัสบาร์ (Bus bar) ทำด้วยทองแดงแบบ Flat ทาสีเคลือบบัสบาร์ กำหนดให้ใช้สีตามมาตรฐาน (น้ำตาล ดำ เทา ฟ้า เขียวหรือเขียวเทาเหลือง) สำหรับเฟส L๑ , L๒ , L๓ , N , G ตามลำดับ

๑๒.๒.๓ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ เป็นชนิดผลิตใช้งานสำหรับไฟฟ้าระบบ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ตามมาตรฐานและต้องทนพิกัดแรงดันไฟฟ้า (Rated Operation Voltage) ได้ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ โวลต์ เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Squard D , ABB หรือดีกว่า โดยมีค่าพิกัดมาตรฐานการไฟฟ้า

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ

/-สวิตช์ตัดตอนเมน...

-สวิตช์ตัดตอนเมน ชนิด Air Circuit Breaker (ACB) ขนาด ๑๒๕๐AT/๑,๖๐๐ AF
ยี่ห้อ Schneider

-สวิตช์ตัดตอนย่อย ชนิด Molded Case Circuit Breaker (MCCB) ขนาด ๕๐๐AT/๖๓๐AF
ยี่ห้อ Schneider

-สวิตช์ตัดตอนย่อย ชนิด Molded Case Circuit Breaker (MCCB) ขนาด ๒๐๐AT/๒๕๐AF
ยี่ห้อ Schneider

-สวิตช์ตัดตอนย่อย ชนิด Molded Case Circuit Breaker (MCCB) ขนาด ๑๐๐AT/๑๒๕AF
ยี่ห้อ Schneider

๑๒.๓ เครื่องวัดไฟฟ้าสำหรับตู้สวิตช์บอร์ด ประกอบด้วย โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ซึ่งต้องใช้งานร่วมกับ Selector Switch เพื่อวัดแรงดันหรือกระแสในแต่ละเฟส พิกัดแรงดันของโวลต์มิเตอร์ กำหนดเป็น ๐-๕๐๐V. ส่วนพิกัดกระแสของแอมมิเตอร์ กำหนดให้ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของ Current Transformer เช่น ๑๐๐/๕A. เป็นต้น และดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์สามารถวัดค่า V, A, kw, kvar, PF, kwh เป็นต้น และมีพอร์ต (Port) รองรับสัญญาณชนิด RS-๔๘๕ เป็นอย่างน้อย สำหรับวัดค่าพลังงานไฟฟ้าของ Main DB๑ DB๒ และ DB๓

๑๒.๔ อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) อื่นๆ สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด ประกอบด้วยอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- Current Transformer (CT) สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด
- Selector Switch สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด
- Pilot Lamp สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด
- Fuse สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด
- ฉนวนรองบัสบาร์ สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด
- อุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด

๑๓. การส่งมอบ

๑๓.๑ ผู้รับจ้างติดตั้งระบบสายไฟฟ้าและเชื่อมต่อสายเมนไฟฟ้ากับตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ต่างๆแล้วเสร็จ พร้อมให้ทดสอบ ตรวจสอบ/ตรวจรับ และต้องจัดทำรายงานทดสอบระบบให้กับคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

๑๓.๒ ผู้รับจ้างส่งมอบแบบติดตั้งจริง จำนวน ๒ ชุด ให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๑๔. การจ่ายชำระเงิน

กำหนดแบ่งจ่ายชำระเงินเป็น ๓ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๐% ของมูลค่าทั้งหมด เมื่อทำสัญญาว่าจ้างเรียบร้อย ระยะเวลาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑.....-แผนการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
/งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน...

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๐% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้

๑. ปักเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ตามรายการและรูปแบบแล้วเสร็จ
๒. ติดตั้งรั้วและฐานหม้อแปลง ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
๓. ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑๒ ต้น แล้วเสร็จ
๔. ติดตั้งตู้ MDB แล้วเสร็จ
๕. ติดตั้งสายไฟแรงต่ำ
๖. ระยะเวลาดำเนินงาน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๐% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้

๑. ติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามรูปแบบแล้วเสร็จ
๒. ตัดต่อระบบแรงต่ำของเก่าและของใหม่ เพื่อเชื่อมต่อบริเวณใหม่แล้วเสร็จ
๓. ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อติดตั้งเครื่องวัด (ขอเพิ่มขนาดเครื่องวัด) และจ่ายไฟให้ผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ
๔. ทำความสะอาดพื้นที่ที่ติดตั้ง รวมถึงบริเวณโดยรอบที่ผู้รับจ้างใช้งานระหว่างการก่อสร้าง และติดตั้ง กรณียุติสัญญาของผู้ว่าจ้างชำรุดเสียหายจากการก่อสร้างและติดตั้งจะต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ให้แล้วเสร็จ
๕. ระยะเวลาดำเนินงาน ภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๔. การรับประกัน

ผู้ขายรับประกันอุปกรณ์ที่ติดตั้งและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นเวลา ๑ ปี (๓๖๕ วัน) นับจากวันที่ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไว้ใช้งานเรียบร้อย

๑๕. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ โรงพยาบาลคลองใหญ่ เลขที่ ๑ หมู่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทร ๐๓๙ ๕๕๓๕๖๑, ๐๓๙ ๕๕๓๕๖๒ ทาง www.klongyaihospital.net

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน

(นายไชยยศ สิงห์เสนห์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โรงพยาบาลคลองใหญ่

(นายสุธี สายสะอาด)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โรงพยาบาลคลองใหญ่


(นายรุ่งอรุณ นิรันดร์เรือง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลคลองใหญ่


ราคากลางซ่อมแซมระบบส่งไฟฟ้า โรงพยาบาลคลองใหญ่

รายการ ที่	รายการ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
๑.	ซ่อมแซมระบบส่งไฟฟ้า โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑ แห่ง	๑,๘๙๐,๐๐๐.-	๑,๘๙๐,๐๐๐.-
	รวมเงิน(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			๑,๘๙๐,๐๐๐.-

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายไชยยศ สิงห์เสนห์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุธี สายสะอาด)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายรุ่งอรุณ นิรันดร์เรือง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

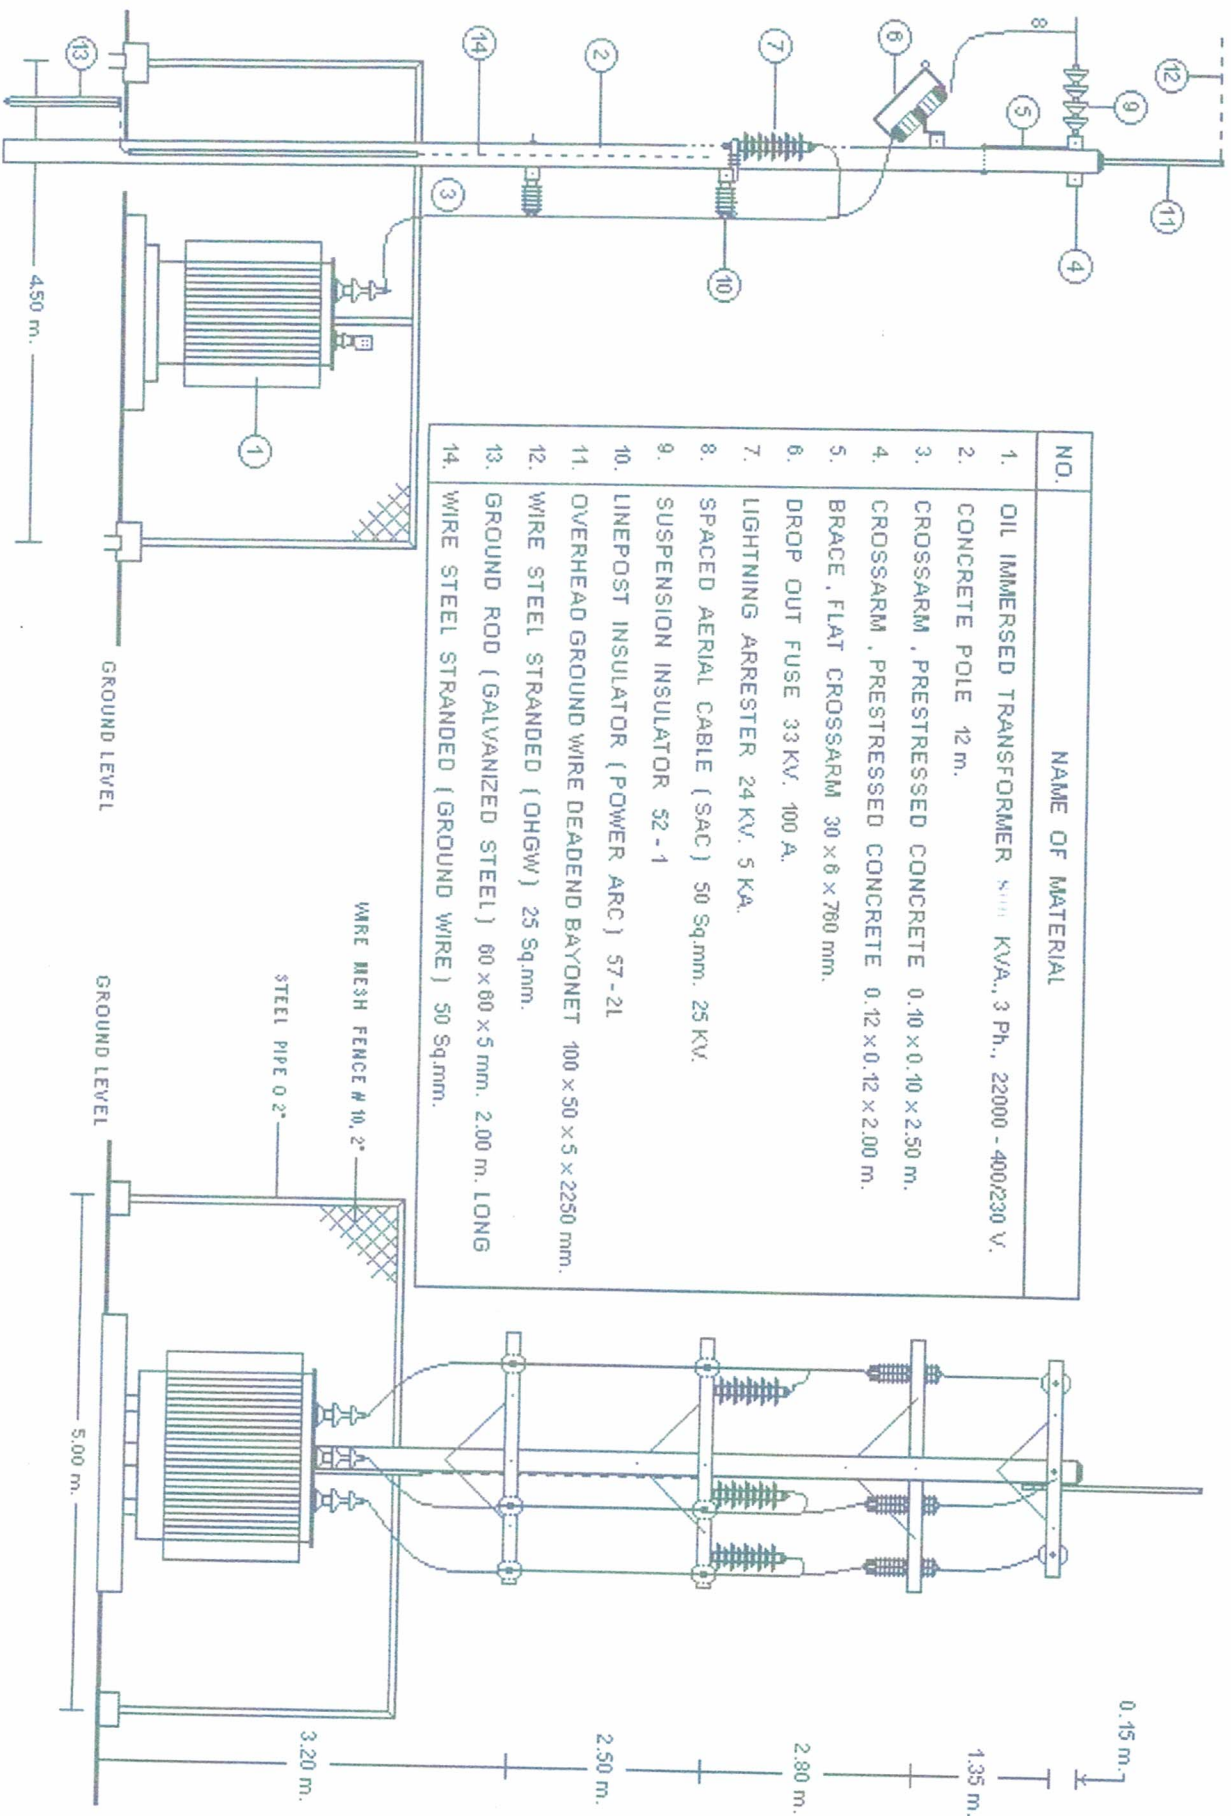


NO.	NAME OF MATERIAL
1.	OIL IMMERSSED TRANSFORMER 22000 KVA., 3 Ph., 22000 - 400/230 V.
2.	CONCRETE POLE 12 m.
3.	CROSSARM , PRESTRESSED CONCRETE 0.10 x 0.10 x 2.50 m.
4.	CROSSARM , PRESTRESSED CONCRETE 0.12 x 0.12 x 2.00 m.
5.	BRACE , FLAT CROSSARM 30 x 6 x 760 mm.
6.	DROP OUT FUSE 33 KV. 100 A.
7.	LIGHTNING ARRESTER 24 KV. 5 KA.
8.	SPACED AERIAL CABLE (SAC) 50 Sq.mm. 25 KV.
9.	SUSPENSION INSULATOR 52 - 1
10.	LINEPOST INSULATOR (POWER ARC) 57 - 21
11.	OVERHEAD GROUND WIRE DEADEND BAYONET 100 x 50 x 5 x 2250 mm.
12.	WIRE STEEL STRANDED (OHGW) 25 Sq.mm.
13.	GROUND ROD (GALVANIZED STEEL) 60 x 60 x 5 mm. 2.00 m. LONG
14.	WIRE STEEL STRANDED (GROUND WIRE) 50 Sq.mm.

แบบรายละเอียดและรายการวัสดุของโรงไฟฟ้าขนาด 22000 โวลต์

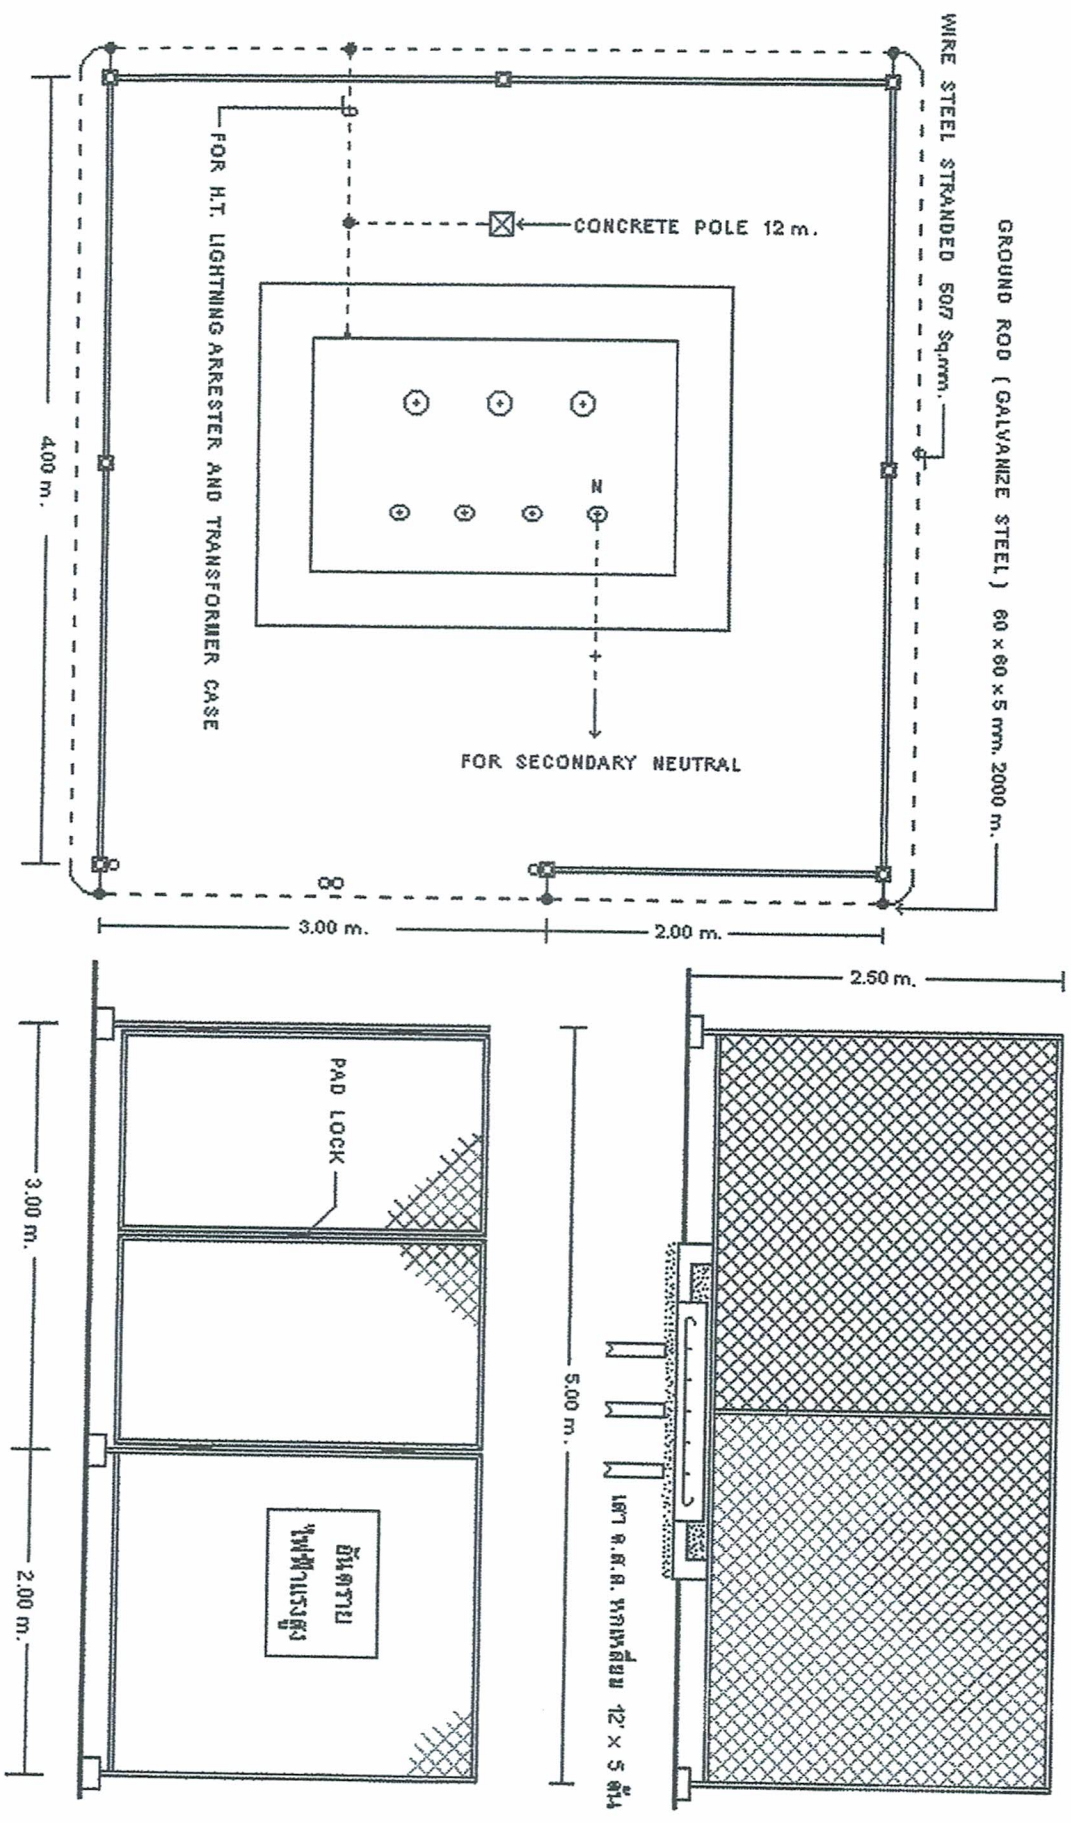


แบบร่างและฐานข้อมูลไฟฟ้าพร้อมระบบการวัด

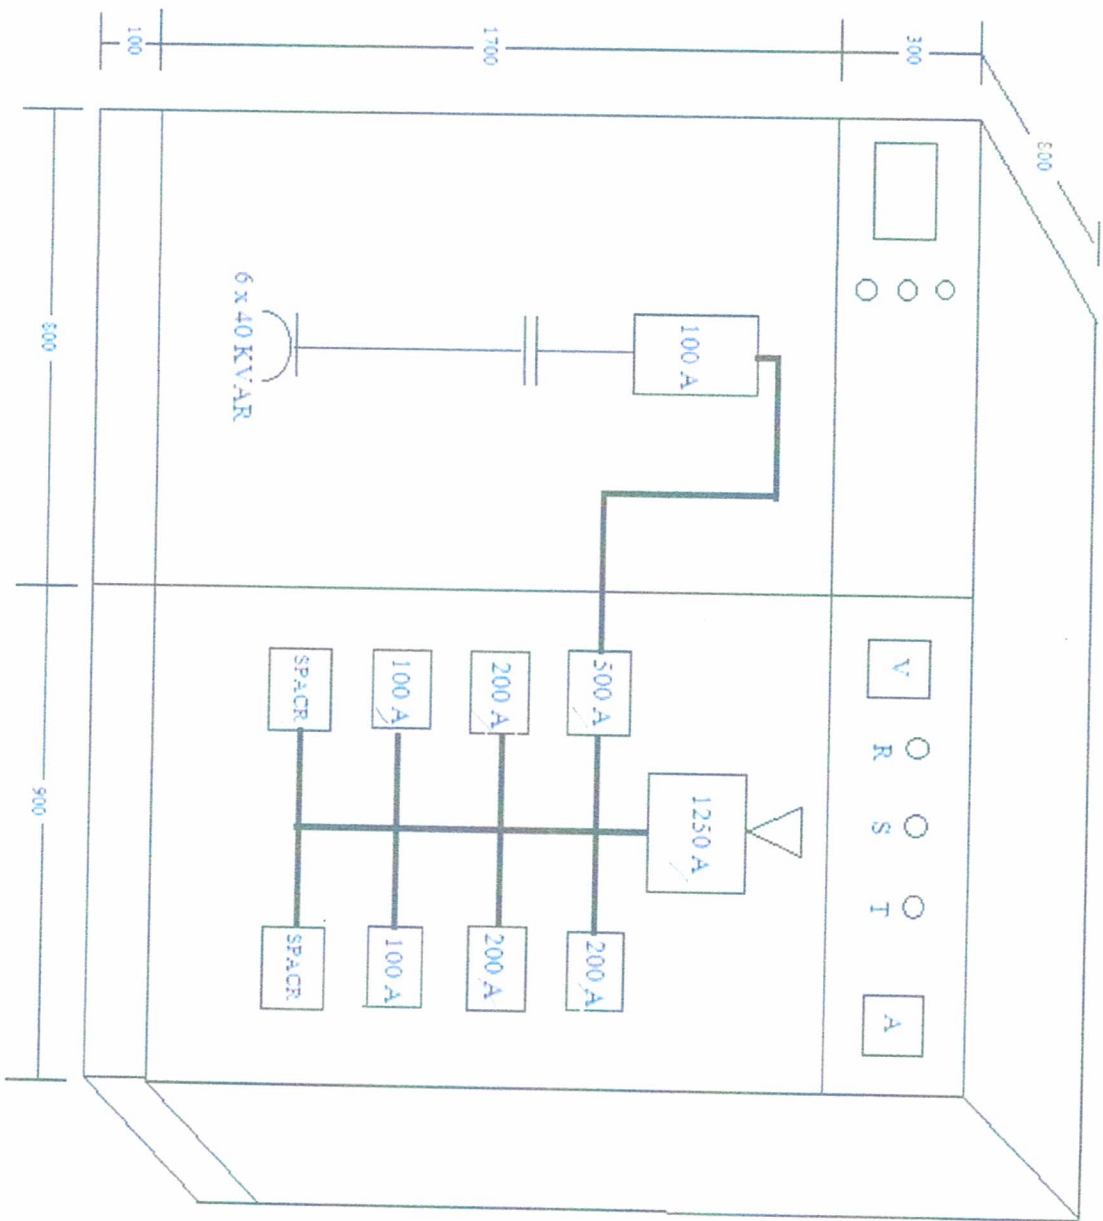

1000V MDB



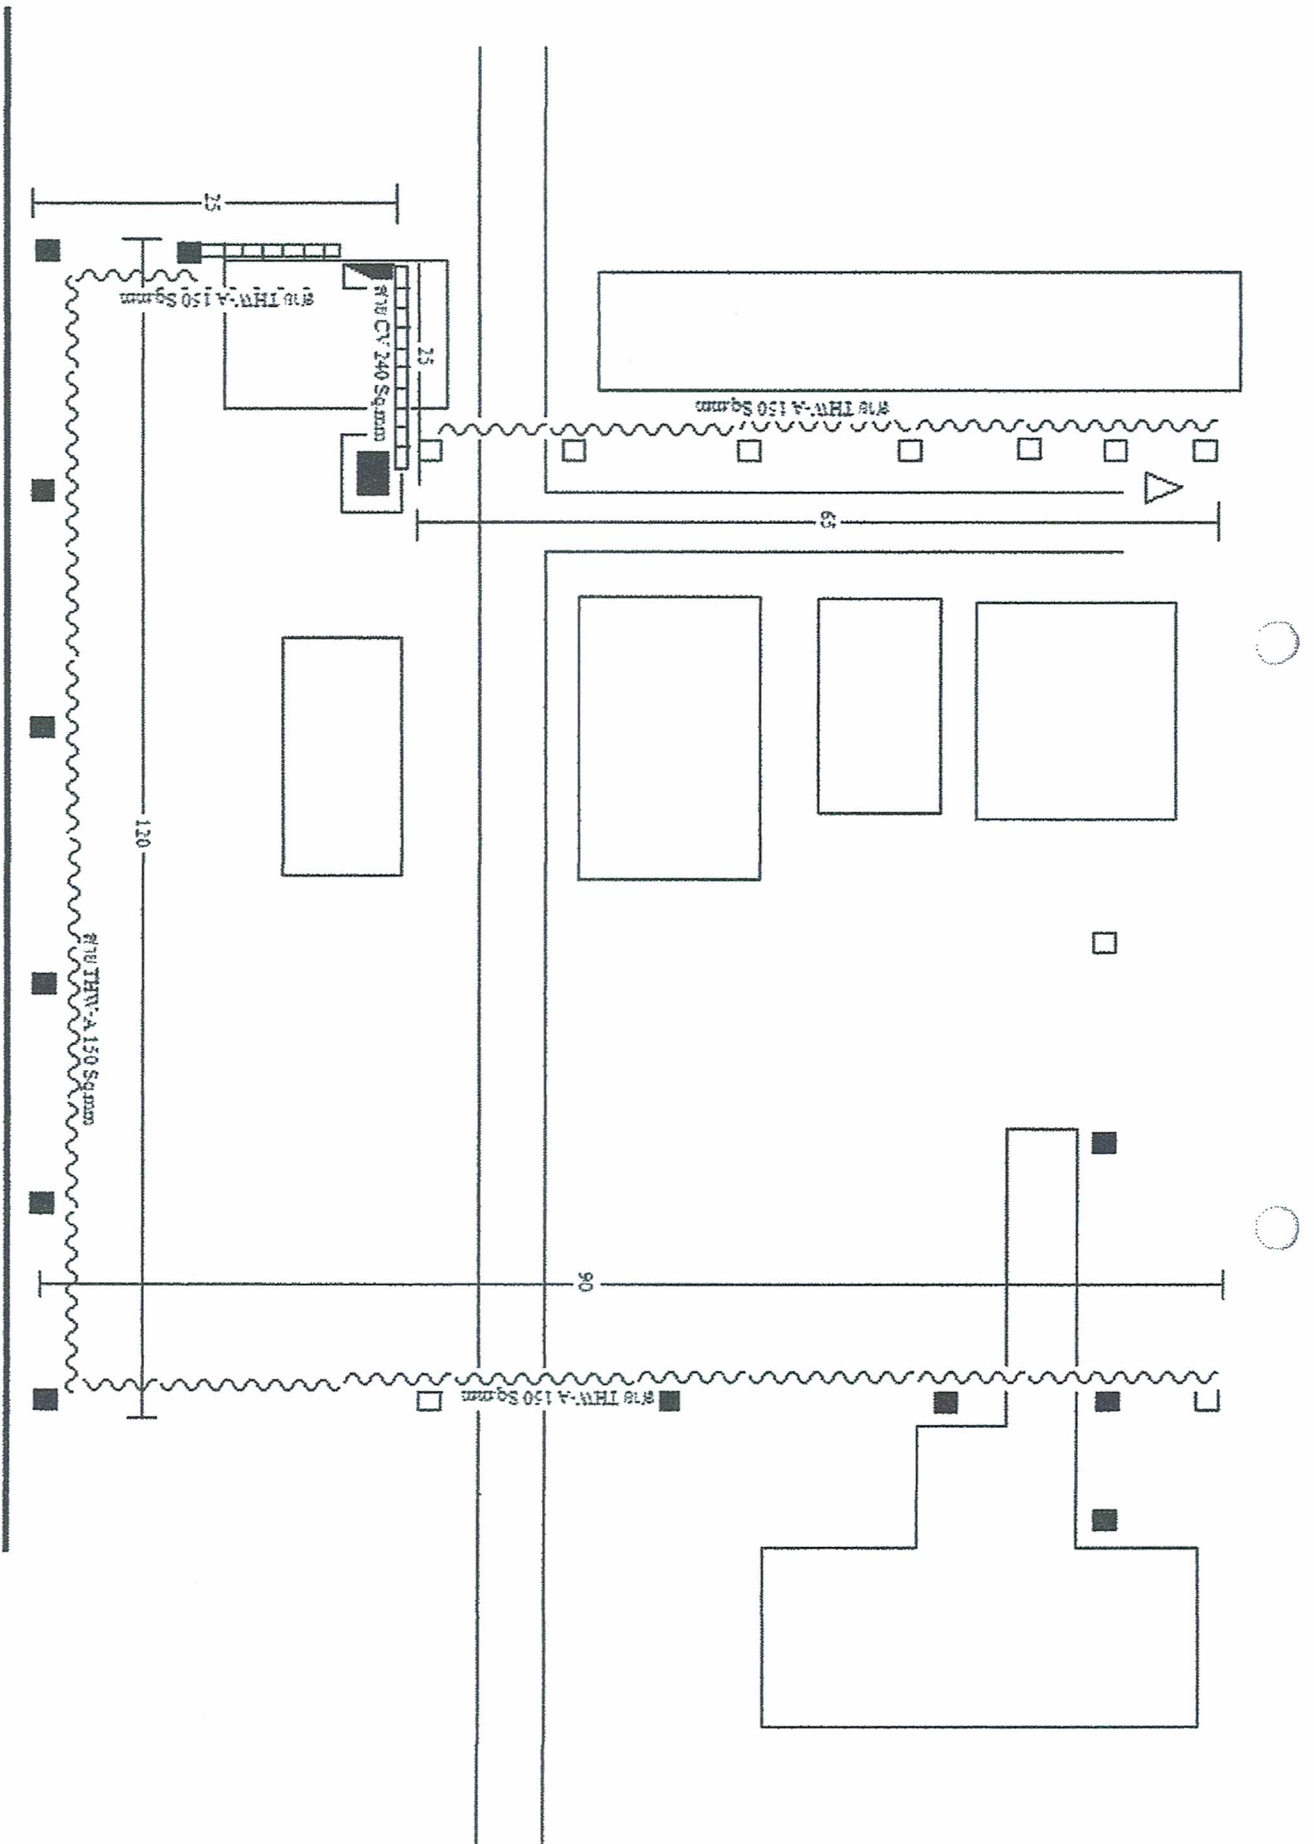



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒/๒๕๖๓

การจ้างซ่อมแซมระบบส่งไฟฟ้า โรงพยาบาลคลองใหญ่

ตามประกาศ จังหวัดตราด

ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

จังหวัดตราด ซึ่งต่อไปเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบส่งไฟฟ้า โรงพยาบาลคลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

/๒.๖ มีคุณสมบัติ...

Yrard

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้า ตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ในการควบคุม การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทั้งหมดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใจนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี) (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) (ถ้ามี)

/(๕) บัญชีเอกสาร...

Hand

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

/๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

Y10-1

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่จังหวัดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งานเว้นแต่จังหวัดจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีไม่ใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

/๕.๒ การพิจารณา...

Hand

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคาต่อหน่วย

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ

/ราคาของผู้ยื่น...

ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน แผนการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑. ปักเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ตามรายการและรูปแบบแล้วเสร็จ ๒. ติดตั้งรั้วและฐานหม้อแปลง ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ ๓. ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ๔. ติดตั้งตู้ MDB แล้วเสร็จ ๕. ติดตั้งสายไฟแรงต่ำ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

/งวดสุดท้าย...

Yicw

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดสรรระดับเขต ๑๐%

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดสรรระดับเขต ๑๐% แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

/(๓) ในกรณีที่ไม...

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



Yoen